


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	О- трубы и фасонные изделия к ним
Опросный лист:	№ 23	Код МТР в ЕНС:	ОД000263

Наименование МТР: Муфта универсальная обжимная с внутренней резьбой 2"

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Область применения		Стальные, полиэтиленовые трубы.
1.1.2	Внешний диаметр труб мм	59,7 – 63,6	
1.1.3	Резьбовое соединение внутреннее	2"	
1.2	Рабочая среда		Чистая вода, питьевая вода
1.3	Диапазон температуры рабочей среды	Tmax 25°	Для питьевого водоснабжения
1.4	Диапазон давления	10 кг/см <sup>2</sup>	Чистая вода, питьевая вода
1.5	Материал корпуса муфты	(№5 рис.1)	Ковкий чугун
1.6	Резиновое кольцо	(№4 рис.1)	Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
1.7	Прижимное кольцо	(№3 рис.1)	Из стали Ст37 и оцинковано гальванически
1.8	Зажимное кольцо	(№2 рис.1)	Из стали Ст37 и оцинковано гальванически с зубцами на внутреннем диаметре врезающееся в трубу и блокирующее все соединение. Должно обеспечивать монтаж соединяющихся труб как под прямым так и под углом.
1.9	Гайка	(№1 рис.1)	Ковкий чугун
1.10	Данное соединение должно обеспечивать жесткое соединение, как на растяжение так и на сдвиг. Выдерживать большие эксплуатационные нагрузки, не бояться воздействия агрессивных сред.		
<b>2</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям DIN EN 10255, DIN2442,DIN2448
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	Не менее	12 месяцев
2.5	Срок службы до списания	Не менее	12 месяцев

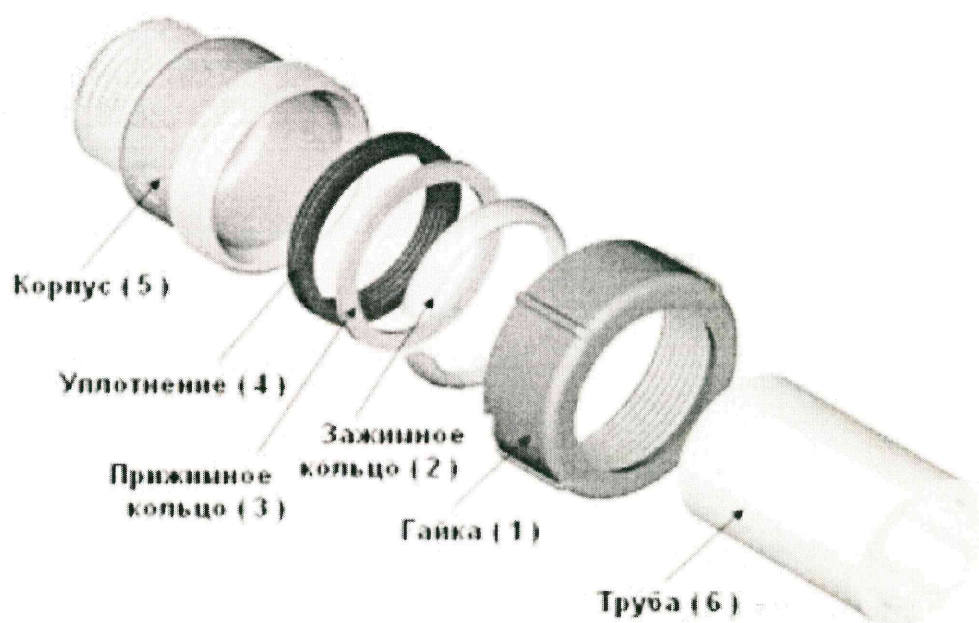

ФИО Ответственного:	
Должность:	
Телефон:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	
Подпись:	

*[Handwritten signature in blue ink]*