
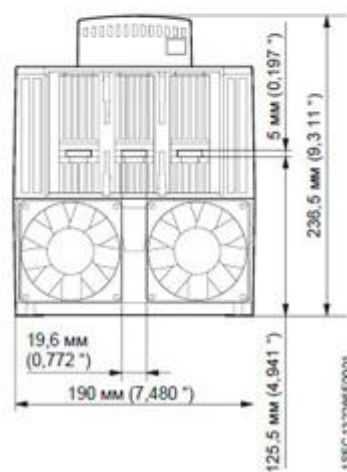
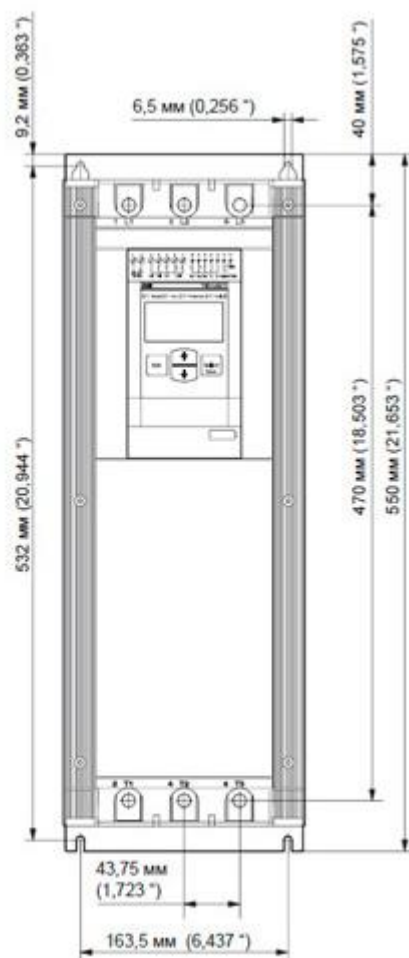


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Изделия электротехнические
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	ДБ00025606

Наименование МТР: Устройство плавного пуска АВВ PSE370-600-70-1 220кВт 380В или эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Модель		PSE370-600-70-1
1.2	Применение		насосы/вентиляция/общепром
1.3	Мощность	кВт	200
1.4	Номинальный ток	А	370
1.5	Напряжение	В	380
1.6	Фазность (количество фаз)		3
1.7	Выходная частота	Гц	50
1.8	Рабочая температура	С	-25...+60
1.9	Монтаж		На стену
1.10	Входы/Выходы		3 дискретных выхода, 3 релейных выхода
1.11	Защита двигателя		Тепловая, Низкий ток, Перегрузка,
1.12	Питание платы микро-проц.	В	110..230 V AC,24В
1.13	Габаритные размеры	мм	190x550x237
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно)
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	Не менее, лет	1
2.5	Срок службы до списания	Не менее, лет	1

ФИО Ответственного:	Грачев Михаил Александрович
Должность:	Начальник уч-ка №5 ЦКНС
Телефон:	8(987)161-29-93
Электронный адрес:	mgrachev@samcomsys.ru
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	
Подпись:	



19FC 13.22068 0001