




Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Условное обозначение потребителя	Маркировка кабеля	Пусковой аппарат, устройство защиты, шкаф автоматического управления	Маркировка кабеля	ГРЩ
	Марка и сечение кабеля		Марка и сечение кабеля	
				Аппарат отходящей линии
				Тип аппарата Ин. А

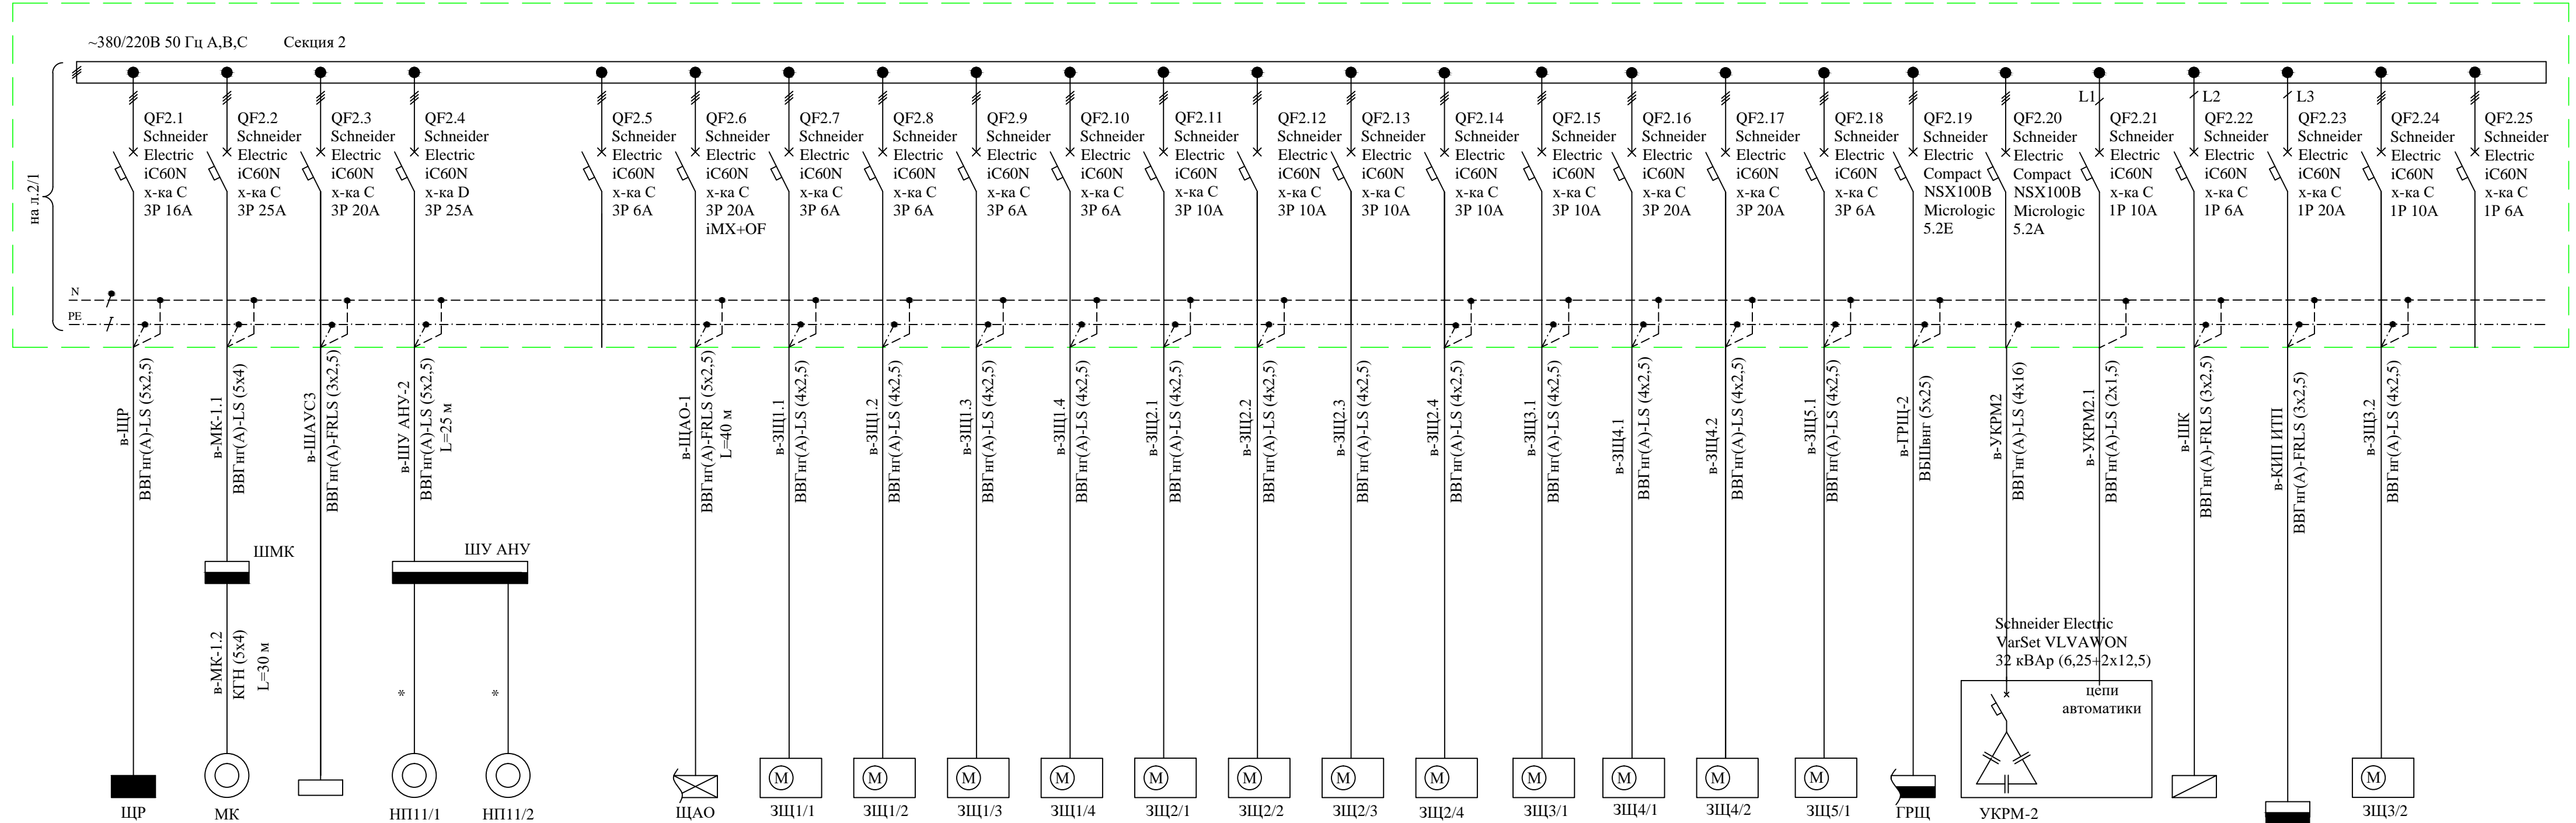

Этап строительства		I ЭТАП																								
Электроприемники	Наименование потребителей	Щит розеточной сети ЩР	Мостовой кран	ШАУСЗ	Насос АЦМС Н 4005-07	Насос АЦМС Н 4005-07	Резерв	Щит аварийного освещения (Ввод 1)	Затвор щитовой АUMA Matic SA102 А 45	Затвор щитовой АUMA Matic SA102 А 45	Затвор щитовой АUMA Matic SA102 А 45	Затвор щитовой АUMA Matic SA102 А 45	Затвор щитовой, АUMA Matic SA14.6 А 45	Затвор щитовой, АUMA Matic SA14.6 А 45	Затвор щитовой, АUMA Matic SA14.6 А 45	Затвор щитовой, АUMA Matic SA14.6 А 45	Затвор щитовой, АUMA Matic SA14.6 А 45	Затвор щитовой, АUMA Matic SA16.2 А 45	Затвор щитовой, АUMA Matic SA16.2 А 45	Затвор щитовой, АUMA Matic SA14.2 А 45	ГРЩ песковых бункеров	УКРМ-1	Шкаф ком-мутационный (ШК)	Шкаф (КИП ИТП)	Затвор щитовой, АUMA Matic SA14.6 А 45	Резерв
	Ручг, кВт	7,25	5,0	2,0	1,10	1,10		2,14	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	3,0	3,0	0,75	22,94	32,0	0,33	3,0	1,6	
	cos φ	0,98	0,50	0,8	0,80	0,80		0,96	0,42	0,42	0,42	0,42	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,71	0,71	0,62	0,90	-	0,95	0,8	0,57	
	Ирасч, А	7,38	4,56	3,8	2,09	2,09		3,38	0,36	0,36	0,36	0,36	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	3,21	3,21	0,46	19,84	46	1,58	5,7	1,01	

2		зам.	32-21		09.12.21
1		зам.	18-21		10.21
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

30201-I-6-1-41-2-ЭС2.33И1